


	3	ГКУ РК "ОПС по Прионежскому району"	Пожарная часть ПЧ-45	12	АЦ-40 (130) - 1 ед. АЦ-40 (131) - 1 ед.
	4	МУЗ "Шелтозерская участковая больница"	Бригады скорой медицинской помощи	3	скорая помощь - 1 ед.
Итого за группировку				44	8
	5	Добровольная пожарная дружина	п. Кварцитный	2	мотопомпа - 1 ед.

Природные пожары

Условные обозначения	Виды (источники) опасных природных явлений	Характеристика		
		Интенсивность	Средний период повторяемости	Район вероятных очагов возникновения ЧС
	Лесные пожары	площадью более 20 га	1 раз в 5-10 лет	лесные массивы на всей территории сельского поселения
		площадью менее 20 га	ежегодно	

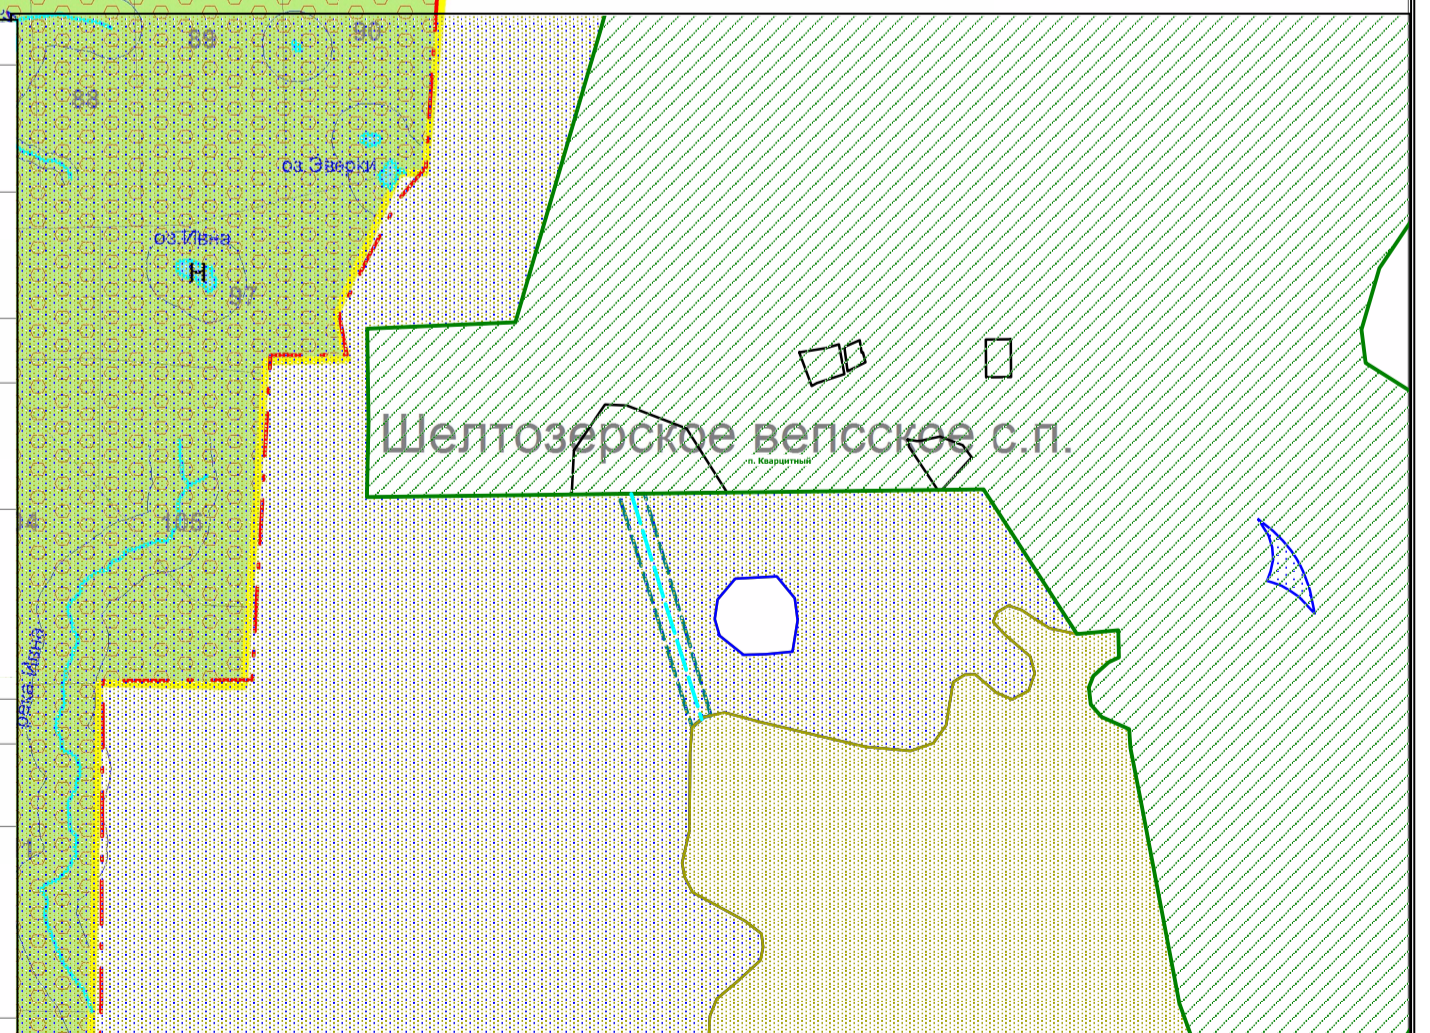

Условные обозначения
 Граница зоны планируемого размещения линейного объекта

Примечание:
 1 границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения - отсутствуют;

ПП-05-05 ППТ.МО-03				
Документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Кварцитный»				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись
Разраб.				
Провер.				
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории			Стадия	Лист
Графическая часть			ДПТ	1
Н.контроль			2023г	
ГИП			2023г	